

Hotel FREIgeist Göttingen

Berliner Straße 30
37073 Göttingen

Tel: +49 551 999530

info@freigeist-goettingen.de
www.freigeist-goettingen.de

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 25. Oktober 2022 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Hotel FREIgeist
Göttingen

© Freigeist

Parken



Parken

©Simon Kesting

Behindertenparkplatz in Tiefgarage



Behindertenparkplatz
in Tiefgarage

©Simon Kesting



Behindertenparkplatz
in Tiefgarage

©Simon Kesting

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 350 cm

Stellplatzlänge: 500 cm


Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begehb- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 10 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Anmerkungen für den Gast: Tesla Ladesäule vorhanden

Treppenhaus

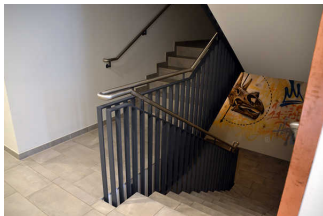


Treppenhaus

©Simon Kesting



Treppenhaus

©Simon Kesting

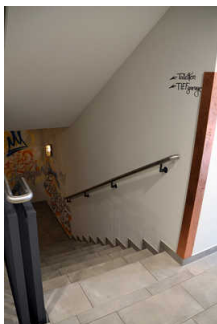

Treppenhaus

©Simon Kesting


Vorhandene Schwellen/Stufen: 21

Höhe der Schwellen/Stufen: 17 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Aufzug

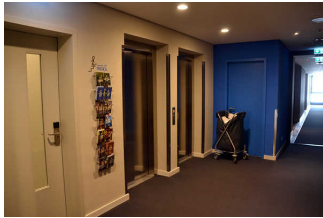

Aufzug (OG)

©Simon Kesting



Aufzug (UG)

©Simon Kesting



Aufzug (EG)

©Simon Kesting



Aufzug

©Simon Kesting



Aufzug

©Simon Kesting

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 150 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 110 cm

TIEFE der Kabine innen: 205 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 150 cm

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente/Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

HÖCHSTE Stelle der Bedienelemente: 115 cm

TIEFSTE Stelle der Bedienelemente: 90 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke der Kabine bis zum ersten Bedienelement (mittig) ist 80 cm.

Flur im Keller zu WC, Treppe und Tiefgarage



Flur im Keller zu WC,
Treppe und Tiefgarage


©Simon Kesting

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 8 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 147 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Automatische Türen im UG

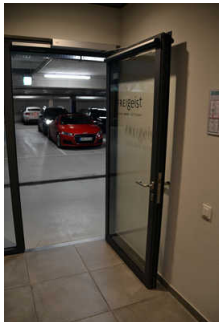

Automatische Türen
im UG

©Simon Kesting



Automatische Türen
im UG

©Simon Kesting

Lichte Breite des Durchgangs: 102 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 147 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

ÖPNV

Göttingen HBF

Das Hotel grenzt an den Vorplatz des Hauptbahnhofs Göttingen. Zum Eingang sind es ca. 300 m, auf halber Strecke befindet sich der Fernbusbahnhof.

Eingang



Eingang

©Simon Kesting

Eingangsbereich



Eingangsbereich

©Simon Kesting



Eingangsbereich

©Simon Kesting



Eingangsbereich

©Simon Kesting

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 135 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Fläche vor dem Hotel



Weg außen

©Simon Kesting

Breite des Weges: 600 cm

Länge des Weges: 50 m


Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 50 m.


Rezeption

Rezeption

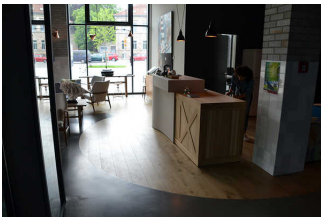

Rezeption

©Simon Kesting

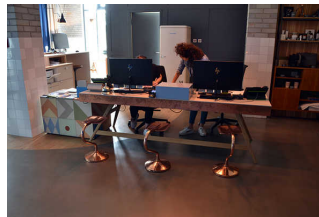

Rezeption

©Simon Kesting

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 150 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 112 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 74 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Lobby



Lobby

©Simon Kesting

BREITE des Raums: 5 m

TIEFE des Raums: 8 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 200 cm

Flur zwischen Eingang, Rezeption, Aufzug, Restaurant, Tagung




Flur zwischen Eingang, Rezeption, Aufzug, Restaurant, Tagung

©Simon Kesting



Flur zwischen Eingang, Rezeption, Aufzug, Restaurant, Tagung

©Simon Kesting

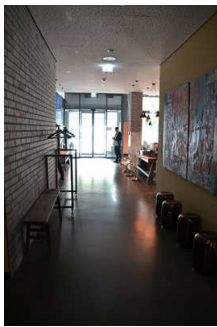

Flur zwischen Eingang, Rezeption, Aufzug, Restaurant, Tagung

©Simon Kesting



Flur zwischen Eingang, Rezeption, Aufzug, Restaurant, Tagung

©Simon Kesting

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 14 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 210 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Zimmer FREIgeist 221



Zimmer FREIgeist 221

©Simon Kesting




Zimmer FREIgeist 221

©Simon Kesting



Zimmer FRElgeist 221

©Simon Kesting

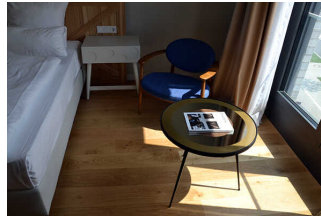

Zimmer FRElgeist 221

©Simon Kesting



Zimmer FRElgeist 221

©Simon Kesting

Schlafraum 221 Freigeist




Schlafraum 221
Freigeist

©Simon Kesting



Schlafraum 221
Freigeist

©Simon Kesting

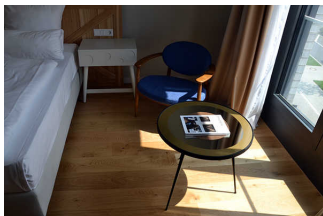

Schlafraum 221
Freigeist

©Simon Kesting



Schlafraum 221
Freigeist

©Simon Kesting



Schlafraum 221
Freigeist

©Simon Kesting



Schlafraum 221
Freigeist

©Simon Kesting

Tür zum Schlafraum

Lichte Breite des Durchgangs: 81 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 98 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Zimmertyp: Doppelzimmer

BREITE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 110 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Schlafraum: 110 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 63 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 160 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 95 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 160 cm

Das Bett ist nicht auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe und in einer Höhe von mind. 15 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe des Bettes: 56 cm

Breite des Bettes: 180 cm

Bad 221



Bad 221

©Simon Kesting



Bad 221

©Simon Kesting



Bad 221

©Simon Kesting

Tür zum Badezimmer

Lichte Breite des Durchgangs: 66 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 170 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 90 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet zur Seite (Raumspartüren, Schiebetüren).

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 55 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 20 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 55 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 20 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 55 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 170 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 90 cm

Höhe des Toilettensitzes: 48 cm

Es gibt keinen Haltegriff links vom WC.

Es gibt keinen Haltegriff rechts vom WC.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 170 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 90 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 90 cm

Das Waschbecken ist nicht unterfahrbar.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 88 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 150 cm


Es ist kein Duschsitz vorhanden oder bei Bedarf bereitstellbar.

Es sind keine Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Höhe der Duscharmatur: 113 cm

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Treppenhaus




Treppenhaus

©Simon Kesting



Treppenhaus

©Simon Kesting

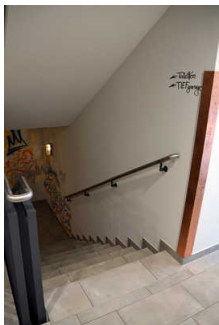

Treppenhaus

©Simon Kesting


Vorhandene Schwellen/Stufen: 21

Höhe der Schwellen/Stufen: 17 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Aufzug

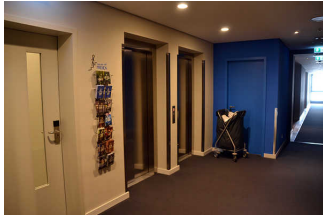


Aufzug (OG)

©Simon Kesting



Aufzug (UG)

©Simon Kesting

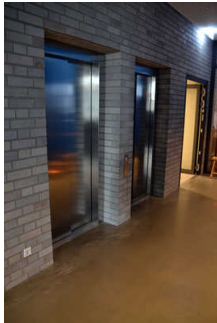

Aufzug (EG)

©Simon Kesting



Aufzug

©Simon Kesting



Aufzug

©Simon Kesting

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 150 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 110 cm

TIEFE der Kabine innen: 205 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 150 cm

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente/Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:


HÖCHSTE Stelle der Bedienelemente: 115 cm

TIEFSTE Stelle der Bedienelemente: 90 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke der Kabine bis zum ersten Bedienelement (mittig) ist 80 cm.


Flur/Weg/Gang innen

Zimmerflur



Zimmerflur

©Simon Kesting

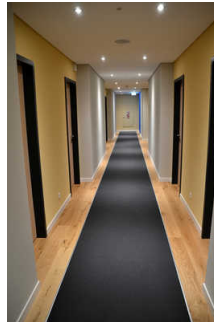

Zimmerflur


©Simon Kesting

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 30 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 150 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Flur zwischen Eingang, Rezeption, Aufzug, Restaurant, Tagung



Flur zwischen Eingang, Rezeption, Aufzug, Restaurant, Tagung

©Simon Kesting



Flur zwischen Eingang, Rezeption, Aufzug, Restaurant, Tagung

©Simon Kesting



Flur zwischen Eingang, Rezeption, Aufzug, Restaurant, Tagung

©Simon Kesting



Flur zwischen Eingang, Rezeption, Aufzug, Restaurant, Tagung

©Simon Kesting

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 14 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 210 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Zimmer FRElgeist 226 – barrierefrei



Zimmer FRElgeist 226
– barrierefrei

©Simon Kesting




Zimmer FRElgeist 226
– barrierefrei

©Simon Kesting



Zimmer FRElgeist 226
– barrierefrei

©Simon Kesting

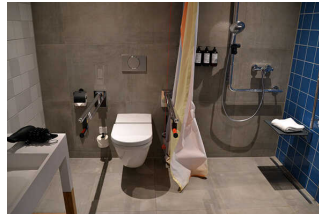

Zimmer FRElgeist 226
– barrierefrei


©Simon Kesting



Zimmer FRElgeist 226
– barrierefrei


©Simon Kesting

Schlafraum 226 Freigeist barrierefrei

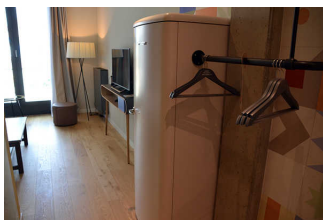


Schlafraum 226
Freigeist barrierefrei

©Simon Kesting

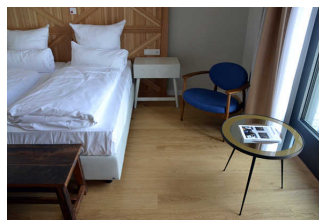

Schlafraum 226
Freigeist barrierefrei

©Simon Kesting

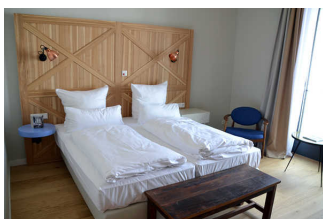

Schlafraum 226
Freigeist barrierefrei

©Simon Kesting



Schlafraum 226
Freigeist barrierefrei

©Simon Kesting



Schlafrum 226 Freigeist barrierefrei

©Simon Kesting



Schlafrum 226 Freigeist barrierefrei

©Simon Kesting

Tür zum Schlafrum

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Zimmertyp: Doppelzimmer

BREITE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 150 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Schlafrum: 100 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 65 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 160 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 160 cm

Das Bett ist nicht auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe und in einer Höhe von mind. 15 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe des Bettes: 62 cm

Breite des Bettes: 180 cm


Es gibt insgesamt 3 barrierefrei konzipierte Zimmer im Betrieb.

Bad 226



Bad 226

©Simon Kesting

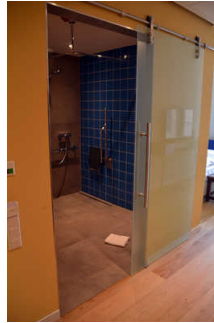

Bad 226

©Simon Kesting




Bad 226

©Simon Kesting



Bad 226

©Simon Kesting

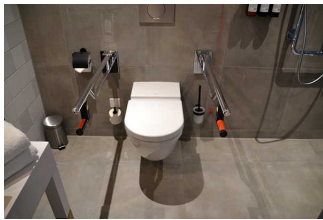

Bad 226

©Simon Kesting

Tür zum Badezimmer

Lichte Breite des Durchgangs: 85 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet zur Seite (Raumspartüren, Schiebetüren).

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 50 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 150 cm

Höhe des Toilettensitzes: 52 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 80 cm

Länge des linken Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 80 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und rechten Haltegriff beträgt 67 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 150 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 80 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 150 cm

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagrecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 85 cm

Höhe der Duscharmatur: 105 cm

Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 25 cm

Treppenhaus



Treppenhaus

©Simon Kesting



Treppenhaus

©Simon Kesting



Treppenhaus

©Simon Kesting


Vorhandene Schwellen/Stufen: 21

Höhe der Schwellen/Stufen: 17 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.


Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Aufzug




Aufzug (OG)

©Simon Kesting

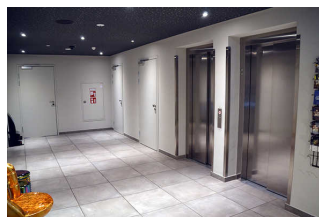


Aufzug (UG)

©Simon Kesting

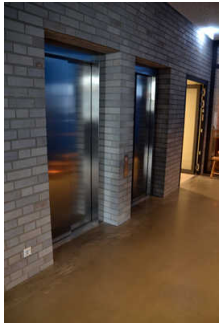

Aufzug (EG)

©Simon Kesting

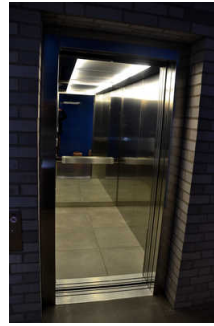

Aufzug

©Simon Kesting



Aufzug

©Simon Kesting

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 150 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 110 cm

TIEFE der Kabine innen: 205 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 150 cm

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente/Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:


HÖCHSTE Stelle der Bedienelemente: 115 cm

TIEFSTE Stelle der Bedienelemente: 90 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke der Kabine bis zum ersten Bedienelement (mittig) ist 80 cm.


Flur/Weg/Gang innen

Zimmerflur



Zimmerflur

©Simon Kesting

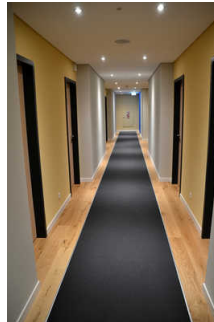

Zimmerflur


©Simon Kesting

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 30 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 150 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Flur zwischen Eingang, Rezeption, Aufzug, Restaurant, Tagung



Flur zwischen Eingang, Rezeption, Aufzug, Restaurant, Tagung

©Simon Kesting



Flur zwischen Eingang, Rezeption, Aufzug, Restaurant, Tagung

©Simon Kesting



Flur zwischen Eingang, Rezeption, Aufzug, Restaurant, Tagung

©Simon Kesting



Flur zwischen Eingang, Rezeption, Aufzug, Restaurant, Tagung


©Simon Kesting

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 14 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 210 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Restaurant "INTUU"

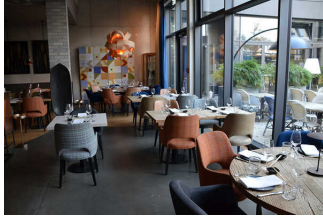

Restaurant "INTUU"

©Simon Kesting

Speiseraum INTUU



Speiseraum INTUU

©Simon Kesting



Speiseraum INTUU

©Simon Kesting



Speiseraum INTUU

©Simon Kesting



Speiseraum INTUU

©Simon Kesting

Tür zum Speiseraum

Lichte Breite des Durchgangs: 100 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm


Höhe der Türschwelle: 0 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 115 cm

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: ca. 15 Tisch/Tische

Flur zwischen Eingang, Rezeption, Aufzug, Restaurant, Tagung

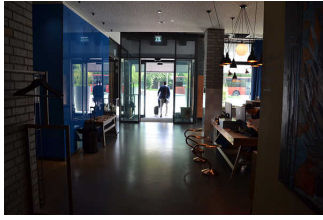


Flur zwischen Eingang, Rezeption, Aufzug, Restaurant, Tagung

©Simon Kesting




Flur zwischen Eingang, Rezeption, Aufzug, Restaurant, Tagung

©Simon Kesting

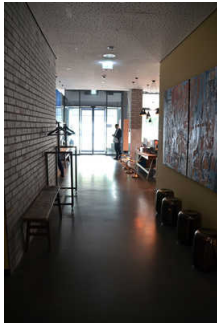

Flur zwischen Eingang, Rezeption, Aufzug, Restaurant, Tagung

©Simon Kesting

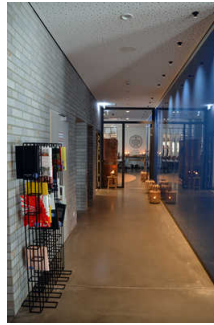

Flur zwischen Eingang, Rezeption, Aufzug, Restaurant, Tagung


©Simon Kesting

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 14 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 210 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Bar "HERBARIUM"

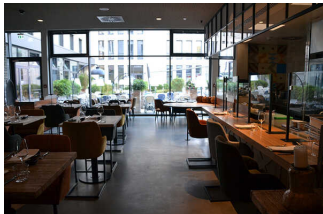

Bar "HERBARIUM"

©Simon Kesting

Eingang von Straße



Eingang von Straße

©Simon Kesting

Der Eingang / Zugang ist nicht stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 85 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm


Höhe der Türschwelle: 2 cm

Bar HERBARIUM



Bar HERBARIUM

©Simon Kesting

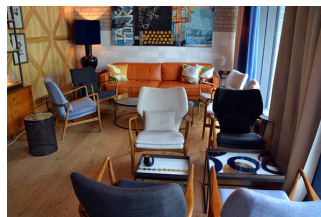

Bar HERBARIUM

©Simon Kesting



Bar HERBARIUM

©Simon Kesting



Bar HERBARIUM

©Simon Kesting


Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 120 cm

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: ca. 8 Tisch/Tische

Anmerkungen für den Gast: Bar mit Loungesesseln und kleinen Tischen.

Flur zwischen Eingang, Rezeption, Aufzug, Restaurant, Tagung




Flur zwischen
Eingang, Rezeption,
Aufzug, Restaurant,
Tagung

©Simon Kesting



Flur zwischen
Eingang, Rezeption,
Aufzug, Restaurant,
Tagung

©Simon Kesting

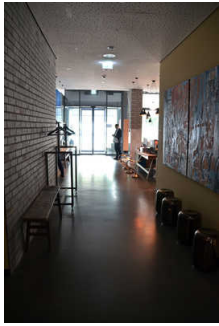

Flur zwischen
Eingang, Rezeption,
Aufzug, Restaurant,
Tagung

©Simon Kesting



Flur zwischen
Eingang, Rezeption,
Aufzug, Restaurant,
Tagung

©Simon Kesting

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 14 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 210 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Eingang von Hotellobby

Lichte Breite des Durchgangs: 160 cm

Art der Tür: Zweiflügel


Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm


Höhe der Türschwelle: 0 cm

Tagungsbereich

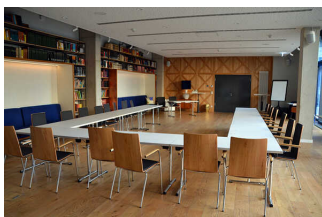

Tagungsbereich

©Simon Kesting

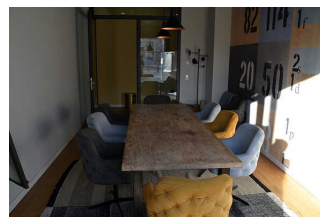


Tagungsbereich

©Simon Kesting

Raum

Tagungsraum "Bibliothek"



Tagungsraum
"Bibliothek"

©Simon Kesting



Tagungsraum
"Bibliothek"

©Simon Kesting

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm


Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 9 m

TIEFE des Raums: 14 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 620 cm

Seminarraum "Wohnzimmer II"



Seminarraum
"Wohnzimmer II"

©Simon Kesting



Seminarraum
"Wohnzimmer II"

©Simon Kesting

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 100 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 4 m

TIEFE des Raums: 7 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 400 cm

Tagungsfoyer

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 112 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm


BREITE des Raums: 8 m

TIEFE des Raums: 7 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 190 cm

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

Flur zwischen Eingang, Rezeption, Aufzug, Restaurant, Tagung



Flur zwischen Eingang, Rezeption, Aufzug, Restaurant, Tagung

©Simon Kesting



Flur zwischen Eingang, Rezeption, Aufzug, Restaurant, Tagung

©Simon Kesting



Flur zwischen Eingang, Rezeption, Aufzug, Restaurant, Tagung

©Simon Kesting



Flur zwischen Eingang, Rezeption, Aufzug, Restaurant, Tagung

©Simon Kesting

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 14 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 210 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Öffentliches WC



Öffentliches WC

©Simon Kesting



Öffentliches WC

©Simon Kesting

Öffentliches WC im UG



Öffentliches WC im UG

©Simon Kesting



Öffentliches WC im UG

©Simon Kesting



Öffentliches WC im UG

©Simon Kesting



Öffentliches WC im UG

©Simon Kesting

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 90 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 90 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 150 cm

Höhe des Toilettensitzes: 50 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 82 cm

Länge des linken Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 82 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 67 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 150 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 80 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Es ist eine Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 10 cm

Treppenhaus




Treppenhaus

©Simon Kesting



Treppenhaus

©Simon Kesting

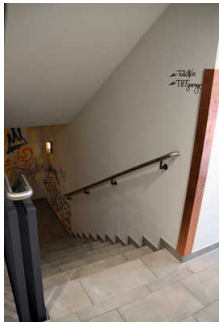

Treppenhaus

©Simon Kesting


Vorhandene Schwellen/Stufen: 21

Höhe der Schwellen/Stufen: 17 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.


Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Aufzug

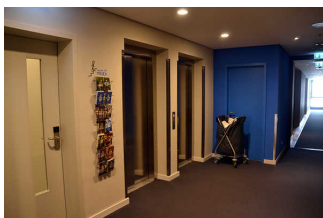


Aufzug (OG)

©Simon Kesting

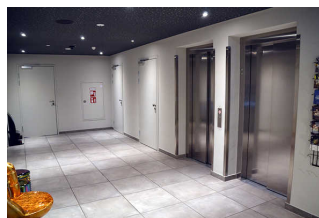


Aufzug (UG)

©Simon Kesting

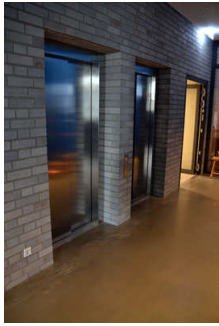

Aufzug (EG)

©Simon Kesting

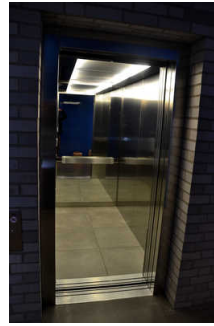

Aufzug

©Simon Kesting



Aufzug

©Simon Kesting

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 150 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 110 cm

TIEFE der Kabine innen: 205 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 150 cm

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente/Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:


HÖCHSTE Stelle der Bedienelemente: 115 cm

TIEFSTE Stelle der Bedienelemente: 90 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke der Kabine bis zum ersten Bedienelement (mittig) ist 80 cm.


Flur/Weg/Gang innen

WC-Flur



WC-Flur

©Simon Kesting

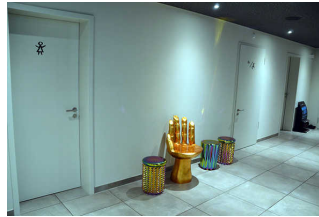

WC-Flur

©Simon Kesting

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 8 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 310 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Flur im Keller zu WC, Treppe und Tiefgarage



Flur im Keller zu WC,
Treppe und Tiefgarage


©Simon Kesting

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 8 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 147 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Automatische Türen im UG

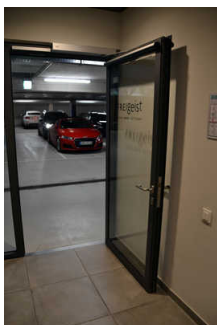

Automatische Türen
im UG

©Simon Kesting



Automatische Türen
im UG

©Simon Kesting

Lichte Breite des Durchgangs: 102 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 147 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel – Erstgespräch

Aufzug: Aufzug

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Rollstuhl,

Andere angebotene Hilfsmittel: Auf Anfrage (Kontakt Zu Ottobock)