

VCH Hotel Bethanien Langeoog

Barkhausenstr. 31-33
26465 Langeoog

Tel: +49 4972 6910
Fax:


langeoog@diakonie-bethanien.de
www.langeoog-bethanien.de

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 19. September 2018 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung

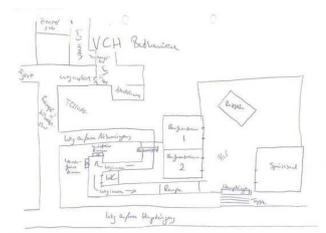

Skizze zum
Grundriss

Haupteingang Haus Bethanien

Haupteingang Haus Bethanien

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 110 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 105 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 200 cm.

Höhe der Türschwelle: 1 cm.

Weg außen zum Haupteingang Haus Bethanien



Weg außen vor
Haupteingang

Breite des Weges: 250 cm

Länge des Weges: 500 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Die lichte Breite des Weges ist durch Ausstattungsgegenstände eingeschränkt.

Die lichte Breite des Weges beträgt trotz vorhandener Ausstattungsgegenstände mindestens: 200 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

Treppe zum Haupteingang Haus Bethanien

Vorhandene Schwellen/Stufen: 4

Höhe der Schwelle/Stufe: 16 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Rezeption

Rezeption



Rezeption



Souvenirartikel vor Rezeption



Flur zur Rezeption



Haupteingang zur Rezeption

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 120 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 300 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 116 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 116 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Rampe auf dem Weg von den Zimmern 35+36 zur Rezeption



Rampe Rezeption
zu den Zimmern
35+36

Maximale Längsneigung der Rampe: 6 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 133 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 8 m

Länge der Zwischenpodeste: 0 cm

Die Rampe hat einschließlich ggf. vorhandener Podeste eine Gesamtlänge von: 9 m

Es gibt keinen Handlauf.

Die Handläufe werden am Anfang und Ende nicht waagerecht weitergeführt.

Die Breite der Bewegungsfläche vor der Rampe ist: 150 cm

Die Tiefe der Bewegungsfläche vor der Rampe ist: 300 cm

Die Breite der Bewegungsfläche nach dem Ende der Rampe ist: 150 cm

Die Tiefe der Bewegungsfläche nach dem Ende der Rampe ist: 300 cm

Flur/Weg/Gang innen

Weg innen von den Zimmern 35+36 zur Rezeption/Speiseraum



Flur vor den Zimmer
35+36



Flur vor den Zimmer
35+36



Rampe von
Rezeption aus zu
den Zimmer 35+36



Flur vor den Zimmer
35+36

Länge (Flur/Weg/Gang): 40 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 160 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

Flur/Weg/Gang innen vor Rezeption



Flur vor Rezeption



Flur vor Rezeption



Rezeption



Souvenirartikel
im Flur/Raum vor
Rezeption

Länge (Flur/Weg/Gang): 12 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 240 cm

Kein Durchgang vorhanden.

Zimmer 35 mit Sanitärraum

Zimmer 35 Haus Bethanien



Zimmer 35 Haus
Bethanien



Zimmer 35 Haus
Bethanien



Zimmer 35 Haus
Bethanien

Tür zum Schlafrum

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 110 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 240 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Zimmertyp: Doppelzimmer

BREITE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 170 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 300 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Schlafräum: 94 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 110 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 270 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 120 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 400 cm

Das Bett ist nicht auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe und in einer Höhe von mind. 15 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe des Bettes: 50 cm

Breite des Bettes: 186 cm

Sanitärraum Zimmer 35

Tür zum Sanitärraum

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 120 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 220 cm.

Höhe der Türschwelle: 1,5 cm.

Die Tür öffnet nach außen.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 52 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 168 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 52 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 52 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 52 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 120 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 400 cm

Höhe des Toilettensitzes: 47 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 84 cm

Länge des linken Haltegriffes: 65 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 84 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 65 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und rechten Haltegriff beträgt 80 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 107 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 400 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 84 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist nicht im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 110 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 190 cm

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind nicht waagrecht.

Höhe der Duscharmatur: 118 cm

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Rampe auf dem Weg von den Zimmern 35+36 zur Rezeption



Rampe Rezeption
zu den Zimmern
35+36

Maximale Längsneigung der Rampe: 6 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 133 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 8 m

Länge der Zwischenpodeste: 0 cm

Die Rampe hat einschließlich ggf. vorhandener Podeste eine Gesamtlänge von: 9 m

Es gibt keinen Handlauf.

Die Handläufe werden am Anfang und Ende nicht waagerecht weitergeführt.

Die Breite der Bewegungsfläche vor der Rampe ist: 150 cm

Die Tiefe der Bewegungsfläche vor der Rampe ist: 300 cm

Die Breite der Bewegungsfläche nach dem Ende der Rampe ist: 150 cm

Die Tiefe der Bewegungsfläche nach dem Ende der Rampe ist: 300 cm

Flur/Weg/Gang innen

Weg innen von den Zimmern 35+36 zur Rezeption/Speiseraum



Flur vor den Zimmer
35+36



Flur vor den Zimmer
35+36



Rampe von
Rezeption aus zu
den Zimmer 35+36



Flur vor den Zimmer
35+36

Länge (Flur/Weg/Gang): 40 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 160 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

Weg innen vom Nebeneingang zu den Zimmern 35+36



Weg vom
Nebeneingang zu
den Zimmern 35+36



Weg vom
Nebeneingang zu
den Zimmern 35+36

Länge (Flur/Weg/Gang): 20 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 150 cm


Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

Speiseraum im Schwedenhaus

Speiseraum Schwedenhaus



Speiseraum
Schwedenhaus

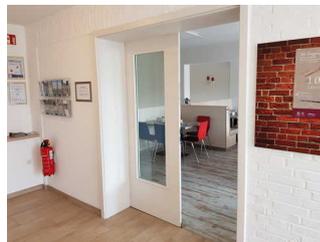

Tür Speiseraum
Schwedenhaus



Speiseraum
Schwedenhaus

Tür zum Speiseraum

Lichte Breite des Durchgangs: 165 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 240 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 200 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 98 cm

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: ca. 10 Tisch/Tische

Öffentliches WC

Öffentliches WC



Öffentliches WC



Öffentliches WC



Öffentliches WC



Tür öffentliches WC

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 154 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 148 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet nach innen, beeinflusst aber die Bewegungsflächen vor WC und Waschbecken nicht.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex-WC (Damen/Herren).

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 54 cm.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 56 cm breit.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 54 cm tief.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 89 cm breit.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 54 cm tief.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 148 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 154 cm tief.

Der Toilettensitz ist 52 cm hoch. (ohne Deckel gemessen)

Es gibt links vom WC Haltegriffe.

Höhe des linken Haltegriffs: 89 cm

Länge des linken Haltegriffs: 73 cm

Der linke Haltegriff ist hochklappbar.

Es gibt rechts vom WC Haltegriffe.

Höhe des rechten Haltegriffs: 89 cm

Länge des rechten Haltegriffs: 73 cm

Der rechte Haltegriff ist hochklappbar.

Es gibt zwei Haltegriffe rechts und links.

Abstand zwischen den Haltegriffen: 68 cm

Waschbecken

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 233 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 95 cm tief.

Höhe des Waschbeckens: 84 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm oder mehr.

Der Spiegel über dem Waschbecken ist im Stehen und Sitzen nicht einsehbar.

Rampe auf dem Weg von den Zimmern 35+36 zur Rezeption



Rampe Rezeption
zu den Zimmern
35+36

Maximale Längsneigung der Rampe: 6 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 133 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 8 m

Länge der Zwischenpodeste: 0 cm

Die Rampe hat einschließlich ggf. vorhandener Podeste eine Gesamtlänge von: 9 m

Es gibt keinen Handlauf.

Die Handläufe werden am Anfang und Ende nicht waagrecht weitergeführt.

Die Breite der Bewegungsfläche vor der Rampe ist: 150 cm

Die Tiefe der Bewegungsfläche vor der Rampe ist: 300 cm

Die Breite der Bewegungsfläche nach dem Ende der Rampe ist: 150 cm

Die Tiefe der Bewegungsfläche nach dem Ende der Rampe ist: 300 cm

Weg innen von den Zimmern 35+36 zur Rezeption/Speiseraum



Flur vor den Zimmer
35+36



Flur vor den Zimmer
35+36



Rampe von
Rezeption aus zu
den Zimmer 35+36



Flur vor den Zimmer
35+36

Länge (Flur/Weg/Gang): 40 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 160 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel - Erstgespräch

Assistenzhunde dürfen nicht mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Rollstuhl Rollator höhenverstellbares Pflegebett (betriebseigen)

Nebeneingang Haus Bethanien

Nebeneingang Haus Bethanien



Weg innen zum
Nebeneingang



Weg außen vor
Nebeneingang



Nebeneingang



Tür Nebeneingang



Sitzecke vor
Nebeneingang

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 105 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 124 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 500 cm.

Höhe der Türschwelle: 1 cm.

Weg außen zum Nebeneingang Haus Bethanien



Weg außen zum
Nebeneingang



Weg außen zum
Nebeneingang

Breite des Weges: 125 cm

Länge des Weges: 20 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

Anmerkungen für den Gast: Um zum Weg zu kommen, muss eine Auffahrt mit einer Steigung von 4 % überwunden werden. Länge ca. 30 m.

Weg innen vom Nebeneingang zu den Zimmern 35+36



Weg vom
Nebeneingang zu
den Zimmern 35+36



Weg vom
Nebeneingang zu
den Zimmern 35+36

Länge (Flur/Weg/Gang): 20 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 150 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

Eingang Schwedenhaus

Haupteingang Schwedenhaus



Eingang
Schwedenhaus

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 100 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 191 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 200 cm.

Höhe der Türschwelle: 2 cm.

Weg außen zum Schwedenhaus



Weg außen zum Schwedenhaus



Weg außen zum Schwedenhaus



Weg außen zur Eingangstür Schwedenhaus

Breite des Weges: 191 cm

Länge des Weges: 4 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 5 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 4 m.

Rampe

Rampe 2 vom Nebeneingang zum Schwedenhaus



Rampe zum Schwedenhaus

Maximale Längsneigung der Rampe: 10 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 177 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 15 m

Länge der Zwischenpodeste: 0 cm

Die Rampe hat einschließlich ggf. vorhandener Podeste eine Gesamtlänge von: 15 m

Es gibt keinen Handlauf.

Es sind keine Handläufe vorhanden.

Die Breite der Bewegungsfläche vor der Rampe ist: 500 cm

Die Tiefe der Bewegungsfläche vor der Rampe ist: 300 cm

Die Breite der Bewegungsfläche nach dem Ende der Rampe ist: 200 cm

Die Tiefe der Bewegungsfläche nach dem Ende der Rampe ist: 200 cm

Rampe 3 Vor dem Eingang vom Schwedenhaus



Weitere Rampe
zum Eingang
Schwedenhaus

Maximale Längsneigung der Rampe: 10 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 200 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 0 m

Länge der Zwischenpodeste: 0 cm

Die Rampe hat einschließlich ggf. vorhandener Podeste eine Gesamtlänge von: 14 m

Es gibt keinen Handlauf.

Es sind keine Handläufe vorhanden.

Die Breite der Bewegungsfläche vor der Rampe ist: 200 cm

Die Tiefe der Bewegungsfläche vor der Rampe ist: 200 cm

Die Breite der Bewegungsfläche nach dem Ende der Rampe ist: 191 cm

Die Tiefe der Bewegungsfläche nach dem Ende der Rampe ist: 200 cm

Flur/Weg/Gang innen vom Eingang Schwedenhaus zur Durchgangstür



Vor nach Eingang
Schwedenhaus vor
Durchgangstür



Flur nach Eingang
Schwedenhaus



Durchgangstür
Schwedenhaus zu
Zimmer 206

Länge (Flur/Weg/Gang): 9 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 260 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

Zimmer 206 mit Sanitärraum

Zimmer 206 Schwedenhaus



Zimmertür 206



Zimmer 206



Zimmer 206
Schwedenhaus



Zimmer 206
Schwedenhaus

Tür zum Schlafrum

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 158 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 200 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Zimmertyp: Doppelzimmer

Es ist eine Verbindungstür zu einem weiteren Zimmer vorhanden.

BREITE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 52 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 353 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Schlafräum: 132 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 164 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 354 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 52 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 354 cm

Das Bett ist nicht auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe und in einer Höhe von mind. 15 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe des Bettes: 63 cm

Breite des Bettes: 180 cm

Sanitärraum Zimmer 206



Bad Zimmer 206



Sanitärraum
Zimmer 206



Sanitärraum
Zimmer 206



Sanitärraum
Zimmer 206

Tür zum Sanitärraum

Lichte Breite des Durchgangs: 95 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 127 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 200 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet nach außen.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 72 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 144 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 72 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 26 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 72 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 140 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 205 cm

Höhe des Toilettensitzes: 52 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 84 cm

Länge des linken Haltegriffes: 84 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 84 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 84 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und rechten Haltegriff beträgt 64 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 207 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 95 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 85 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 130 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 124 cm

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagrecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 87 cm

Höhe der Duscharmatur: 88 cm

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Flur/Weg/Gang innen von Durchgangstür zu Zimmer 206

Länge (Flur/Weg/Gang): 11 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 126 cm

Kein Durchgang vorhanden.

Durchgangstür zum Flur zu Zimmer 206



Durchgangstür
Schwedenhaus

Lichte Breite des Durchgangs: 84 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 126 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 1120 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Zimmer 36 mit Sanitärraum

Zimmer 36 Haus Bethanien



Zimmer 36



Zimmer 36



Zimmer 36



Zimmertür 36



Zimmer 36



Tür ins Bad



Zimmer 36

Tür zum Schlafrum

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 160 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 470 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Zimmertyp: Doppelzimmer

BREITE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 92 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 393 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Schlafrum: 92 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 133 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 343 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 92 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 393 cm

Das Bett ist nicht auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe und in einer Höhe von mind. 15 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe des Bettes: 50 cm

Breite des Bettes: 186 cm

Sanitärraum Zimmer 36



Bad Zimmer 36



Bad Zimmer 36

Tür zum Sanitärraum

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 120 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 342 cm.

Höhe der Türschwelle: 1,5 cm.

Die Tür öffnet nach innen.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 52 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 168 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 52 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 47 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 52 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 126 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 342 cm

Höhe des Toilettensitzes: 47 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 84 cm

Länge des linken Haltegriffes: 65 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es gibt keinen Haltegriff rechts vom WC.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 120 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 342 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 86 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist nicht im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 120 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 202 cm

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind nicht waagrecht.

Höhe der Duscharmatur: 131 cm

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Rampe auf dem Weg von den Zimmern 35+36 zur Rezeption



Rampe Rezeption
zu den Zimmern
35+36

Maximale Längsneigung der Rampe: 6 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 133 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 8 m

Länge der Zwischenpodeste: 0 cm

Die Rampe hat einschließlich ggf. vorhandener Podeste eine Gesamtlänge von: 9 m

Es gibt keinen Handlauf.

Die Handläufe werden am Anfang und Ende nicht waagrecht weitergeführt.

Die Breite der Bewegungsfläche vor der Rampe ist: 150 cm

Die Tiefe der Bewegungsfläche vor der Rampe ist: 300 cm

Die Breite der Bewegungsfläche nach dem Ende der Rampe ist: 150 cm

Die Tiefe der Bewegungsfläche nach dem Ende der Rampe ist: 300 cm

Flur/Weg/Gang innen

Weg innen vom Nebeneingang zu den Zimmern 35+36



Weg vom
Nebeneingang zu
den Zimmern 35+36



Weg vom
Nebeneingang zu
den Zimmern 35+36

Länge (Flur/Weg/Gang): 20 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 150 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

Weg innen von den Zimmern 35+36 zur Rezeption/Speiseraum



Flur vor den Zimmer
35+36



Flur vor den Zimmer
35+36



Rampe von
Rezeption aus zu
den Zimmer 35+36



Flur vor den Zimmer
35+36

Länge (Flur/Weg/Gang): 40 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 160 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

Tagungsraum

Tagungsraum

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 165 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 300 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 300 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

BREITE des Raums: 10 m

TIEFE des Raums: 10 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 1000 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Anbieterinformation

Anbieterinformation



Außenansicht Haus
Bethanien



Außenansicht Haus
Bethanien

Angebotsbeschreibung des Anbieters: Das VCH Hotel Bethanien besteht aus dem Hotel Bethanien und dem Familienhotel Schwedenhaus auf der autofreien Insel Langeoog. Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen sollen Erlebnisräume im UNESCO-Weltnaturerbe eröffnet werden. Sie sind uns willkommen: junge und ältere Gäste im Rollstuhl, Kinder, Jugendliche und Senioren mit Mehrfachbehinderungen, Menschen mit Hör- und Sehstörungen, Menschen mit psychischen oder seelischen Einschränkungen sowie deren Angehörige und Betreuer. Wir haben einen Ambulanten Pflegedienst im Haus, der Sie auf Wunsch versorgt. Informieren Sie sich bei unserer Pflegedienstleitung, wenn Sie während des Urlaubs Pflege und Betreuung benötigen

Drei rollstuhlgerechte Zimmer haben Betten mit Hebepflegerahmen sowie Dusche und WC mit großem Wendekreis und verstellbarem Spiegel.

Speiseraum Haus Bethanien

Speiseraum Haus Bethanien



Tafel mit Gerichten



Eingang
Speiseraum
Bethanien



Tür Speiseraum
Bethanien

Tür zum Speiseraum

Lichte Breite des Durchgangs: 95 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 300 cm.

Höhe der Türschwelle: 0,5 cm.

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 120 cm

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: ca. 120 Tisch/Tische

Weg innen von den Zimmern 35+36 zur Rezeption/Speiseraum



Flur vor den Zimmer
35+36



Flur vor den Zimmer
35+36



Rampe von
Rezeption aus zu
den Zimmer 35+36



Flur vor den Zimmer
35+36

Länge (Flur/Weg/Gang): 40 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 160 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.